


3/N/PE 400V/230V / 50-60Hz  
 Max. 16A  
 L1  
 L2  
 L3  
 N  
 PE

**Bitte beachten! / please note!**

Motorschutz F1 auf 0,58x Motornennstrom einstellen / F1 adjust motor protection on 0,58x rated motor current  
 Umschaltzeit 1,5-30s an K4 Skala 5-100% einstellen / Setting the changeover to K4 1,5-30s scale 5-100%  
 Bei Anschluss Thermokontakt Brücke T1-T2 entfernen / Removed when thermal contact bridge T1-T2  
 Bei Anschluss Endschalter Brücke S1-S2 entfernen / Removed when limit switch bridge S1-S2

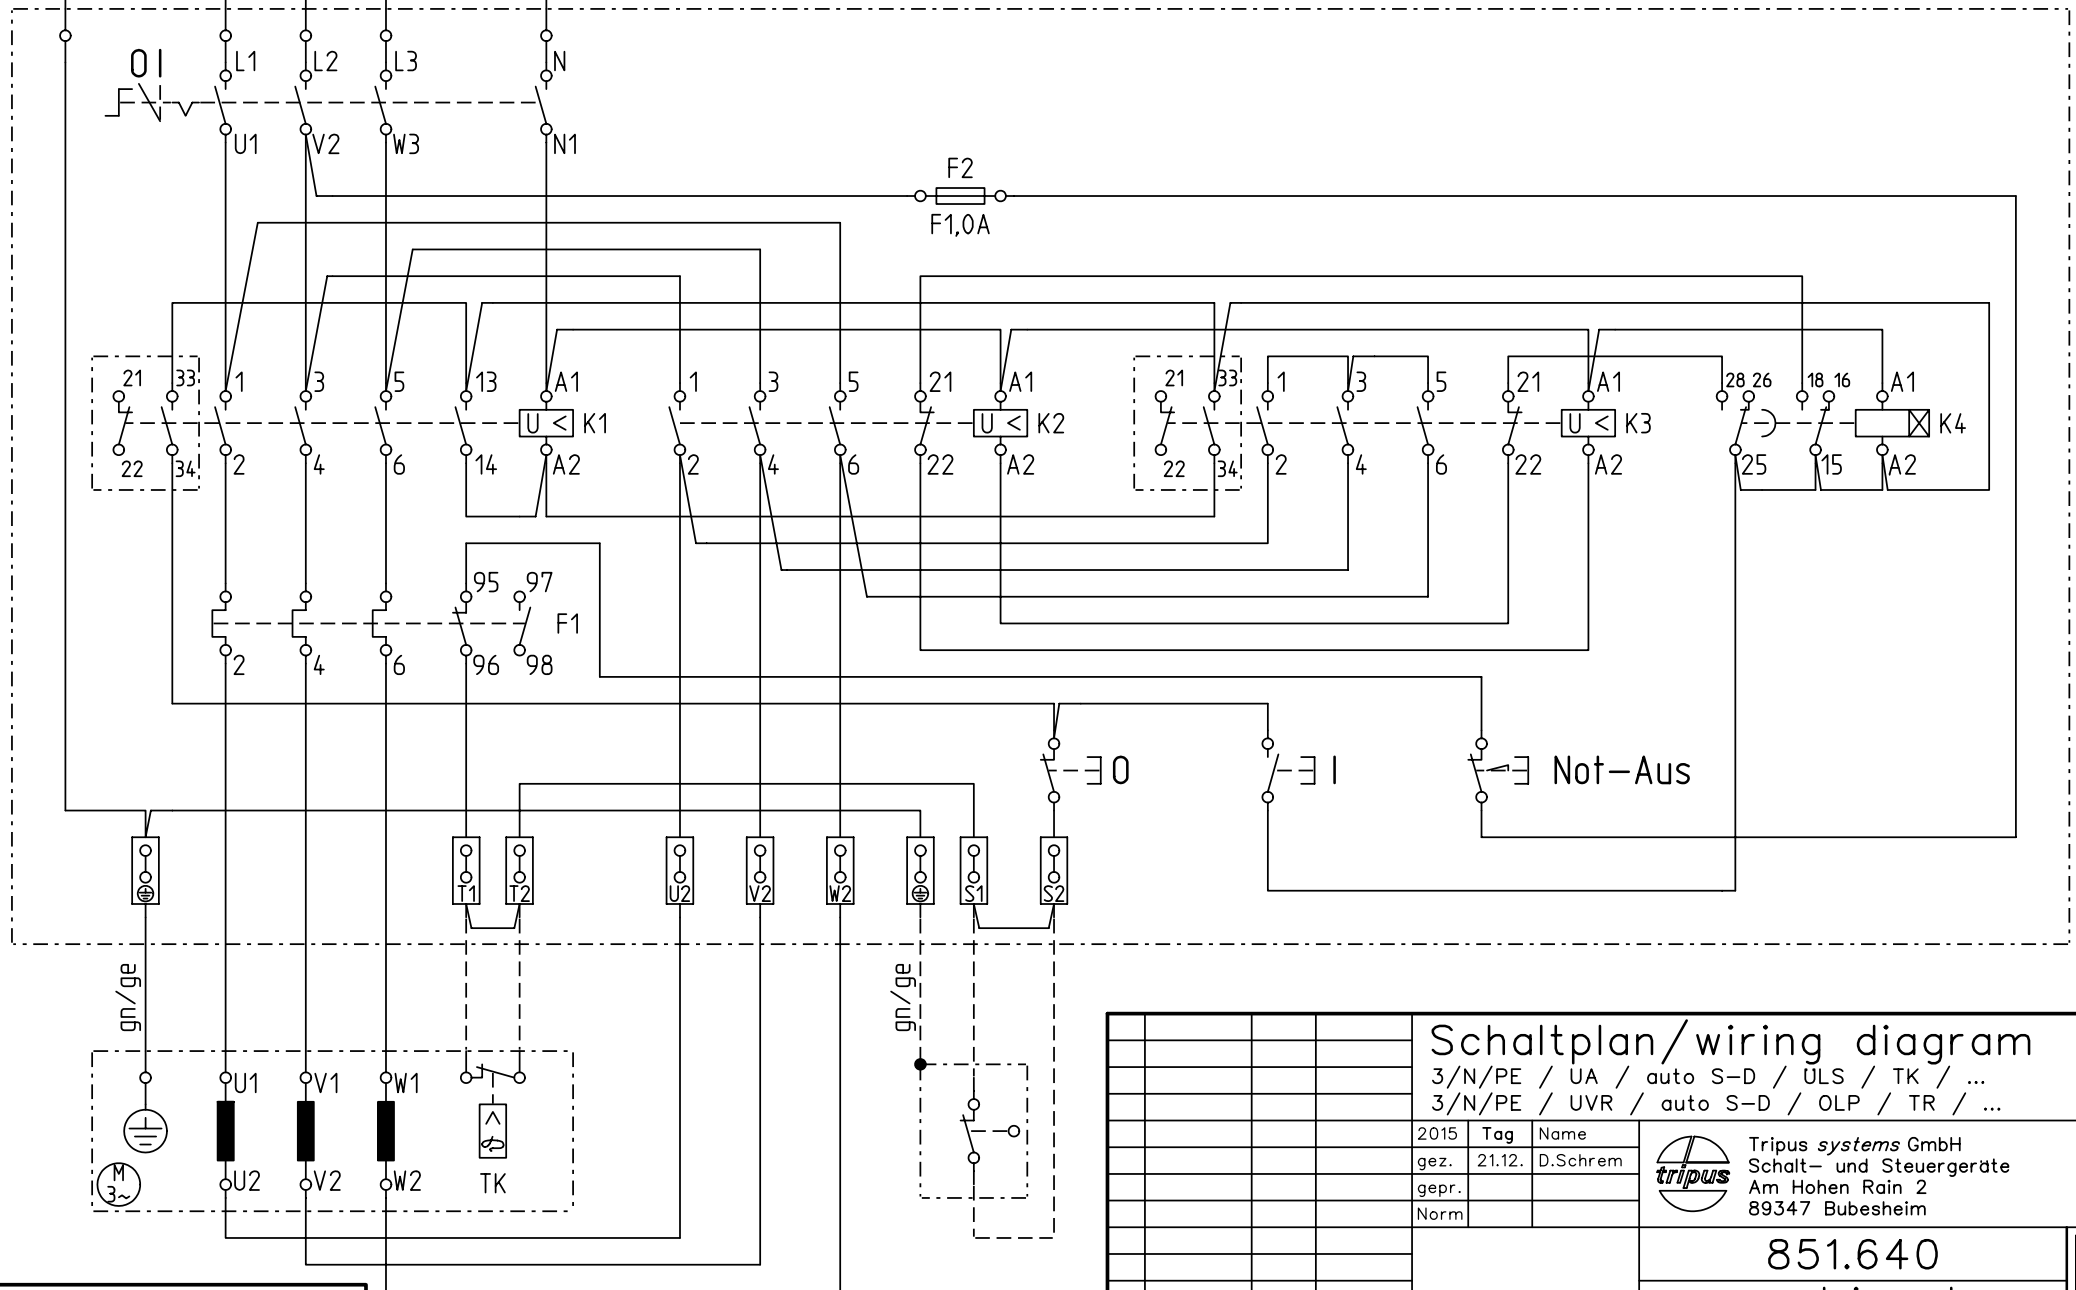

Diese Zeichnung dient dem Kunden nur zur unverbindlichen Information!

**Schaltplan/wiring diagram**

3/N/PE / UA / auto S-D / ÜLS / TK / ...  
 3/N/PE / UVR / auto S-D / OLP / TR / ...

2015	Tag	Name
gez.	21.12.	D.Schrem
gepr.		
Norm		



Tripus systems GmbH  
 Schalt- und Steuergeräte  
 Am Hohen Rain 2  
 89347 Bubesheim

851.640

www.tripus.de



gn/ge= grün-gelb/green-yellow

Pos.	Änderung	Tag	Name